

REFERENTIE PLAN

Nr. R/024/1-B

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

DIVERSE WERKEN EN TOEBEHOREN VOOR HET

ir. Luc Keustermans
technisch directeur

PLAATSEN VAN BUISLEIDINGEN

**- 1 - Kruisingen met
draineerbuisen.**

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

**- 2 - Omlijstingen met
straatstenen.**

WIJZIGINGEN:

DATUM:

PVC.U - buis in plaats van asbest-cement + SmartSketch versie (B).

05 - 07 - 2002

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,

Prijs:


Bureel 644 / J.T.

6.

5 juli 2002.



Groep 2.

-1- Kruisingen met draineerbuizen

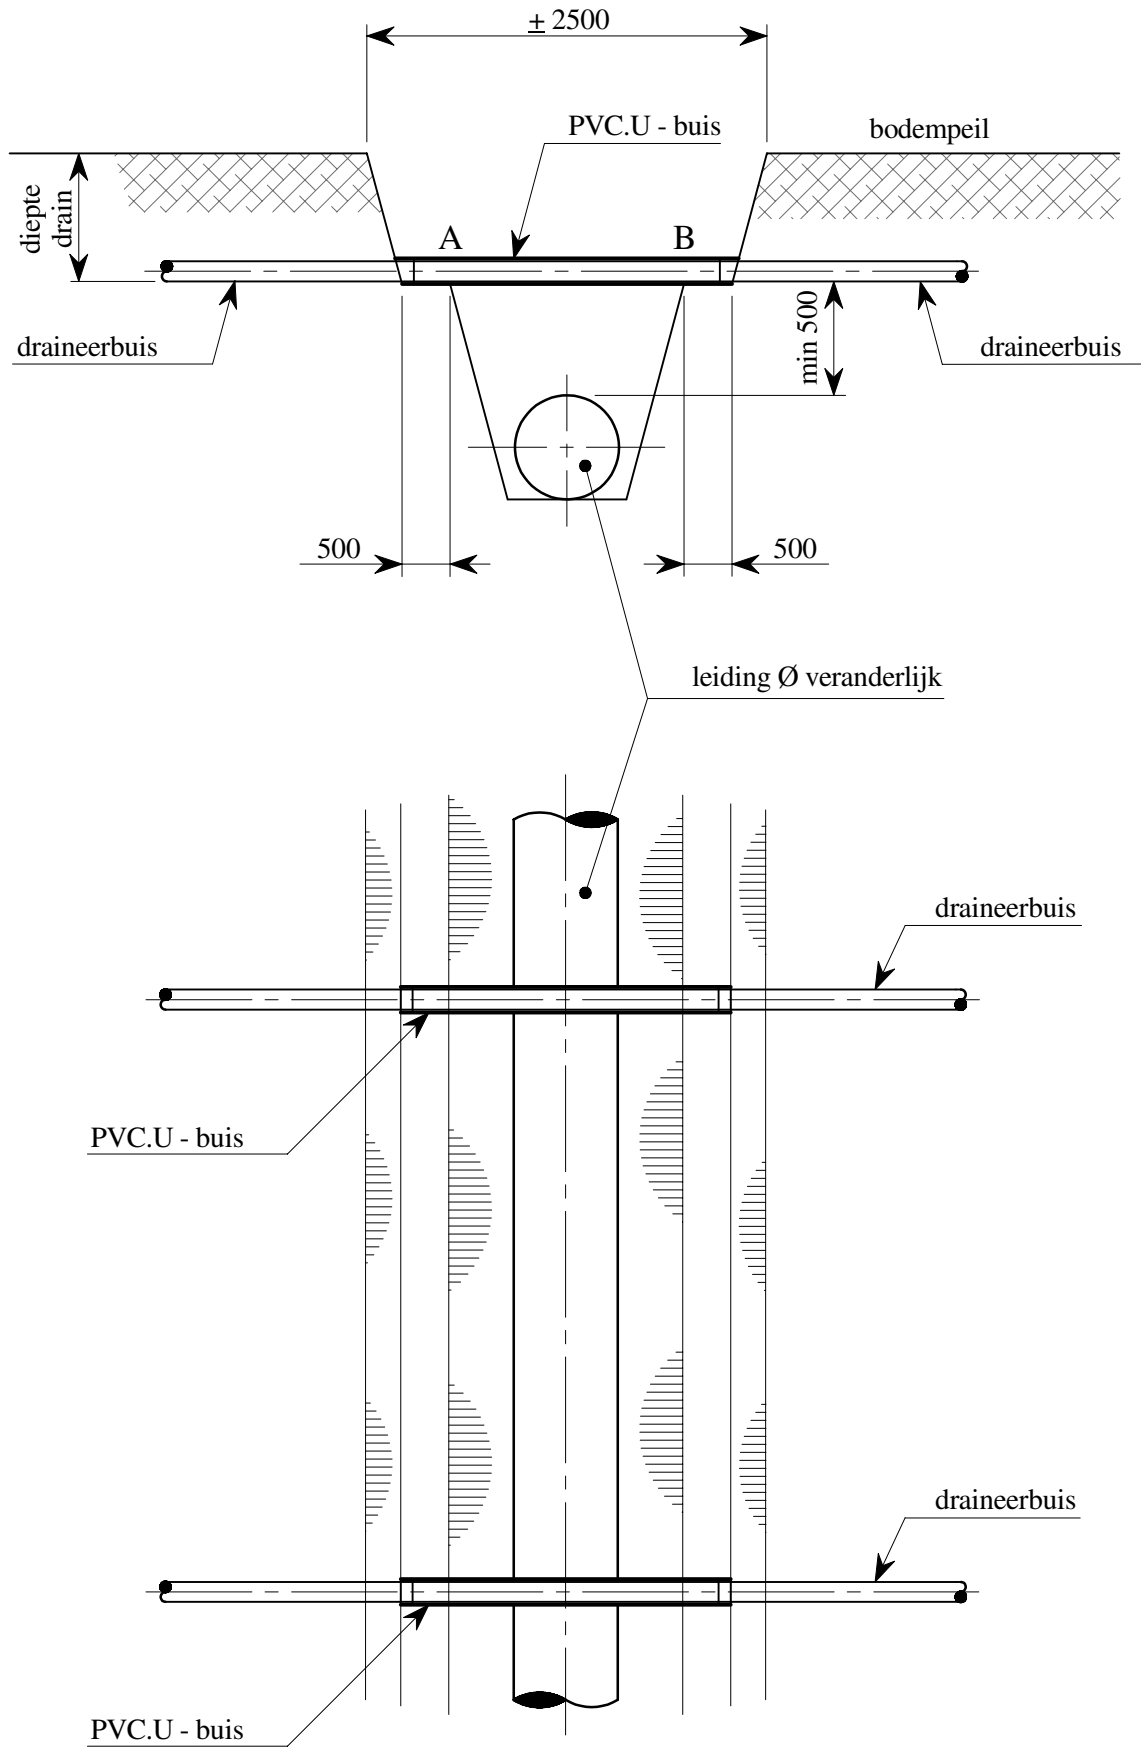

-1- Kruisingen met draineerbuizen

BETONBALK

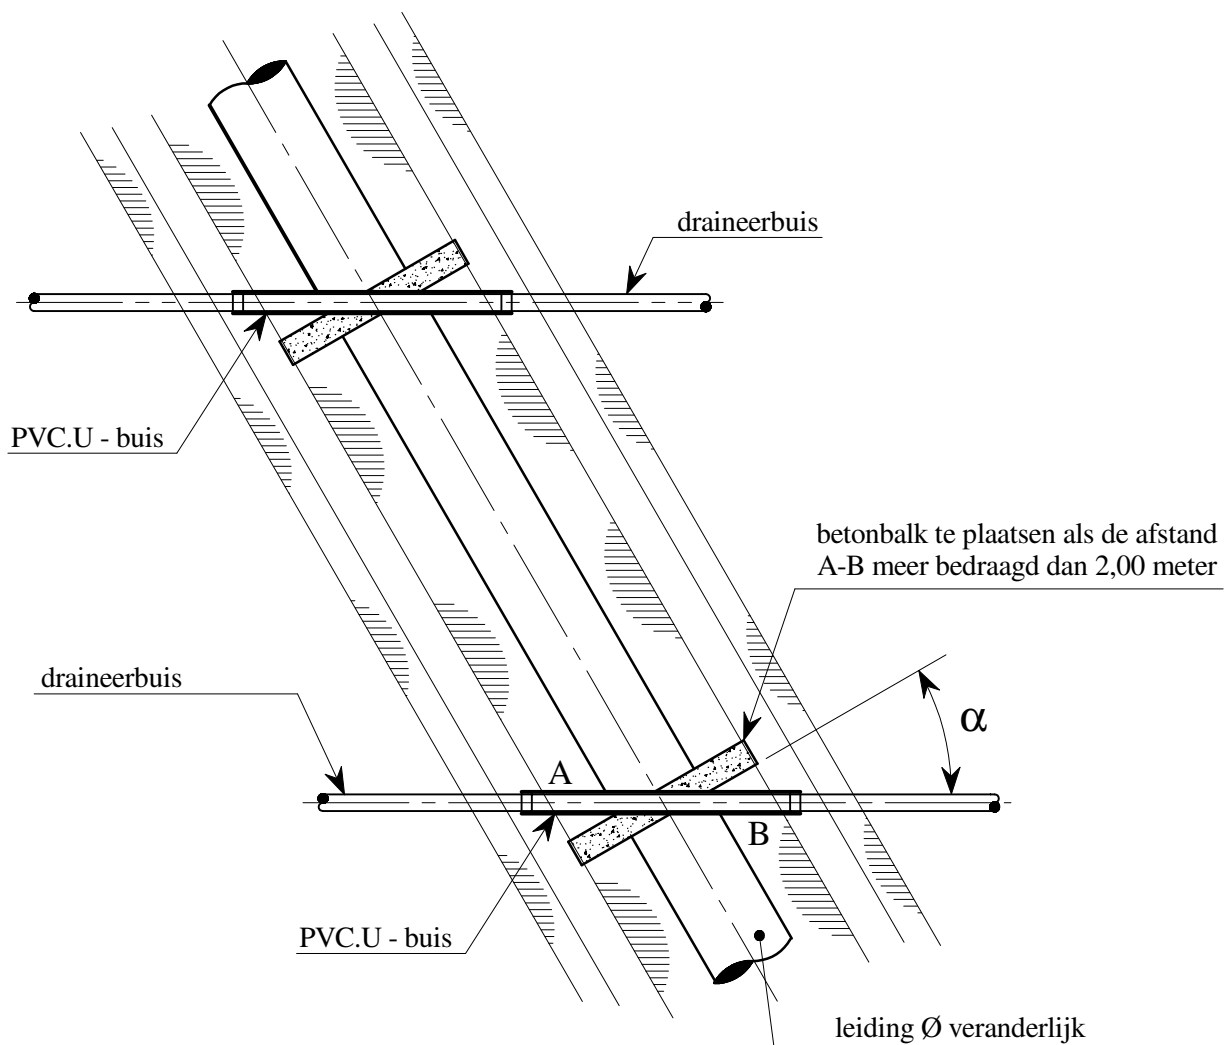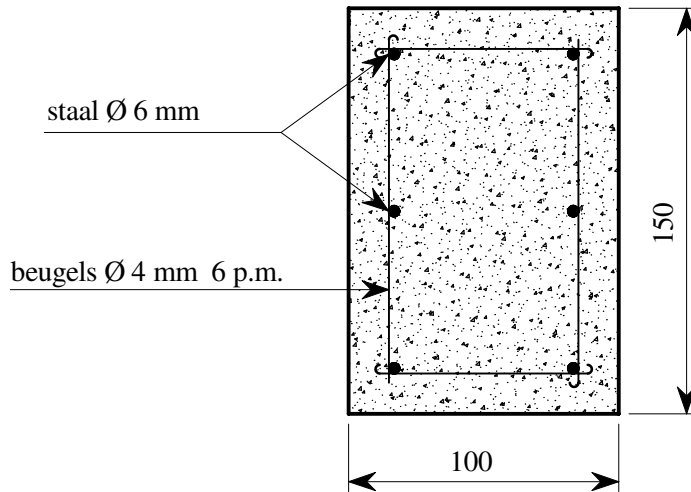


OPMERKING:

Tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer er zorg voor dragen dat geen vreemde voorwerpen of grondspecie in de onderbroken draineerbuisen kunnen terechtkomen. Dit kan gebeuren door afdichtingen of door voorlopige verbindingen waarvan de wijze door het bestuur der werken dient goedgekeurd te worden.

TYPE - BUIS	mm	mm	mm
Ø draineerbuis	50	80	125
Ø PVC.U - buis (volgens NBN EN 1452-2)	90 reeks 8	110 reeks 10	160 reeks 10

Indien de hoek α tussen leiding en drainage groter is dan 45° dient een nieuwe drainageleiding aan weerszijde van de leiding geplaatst te worden, waarop de drainagebuisjes worden aangesloten.

-2- Omlijstingen met straatstenen

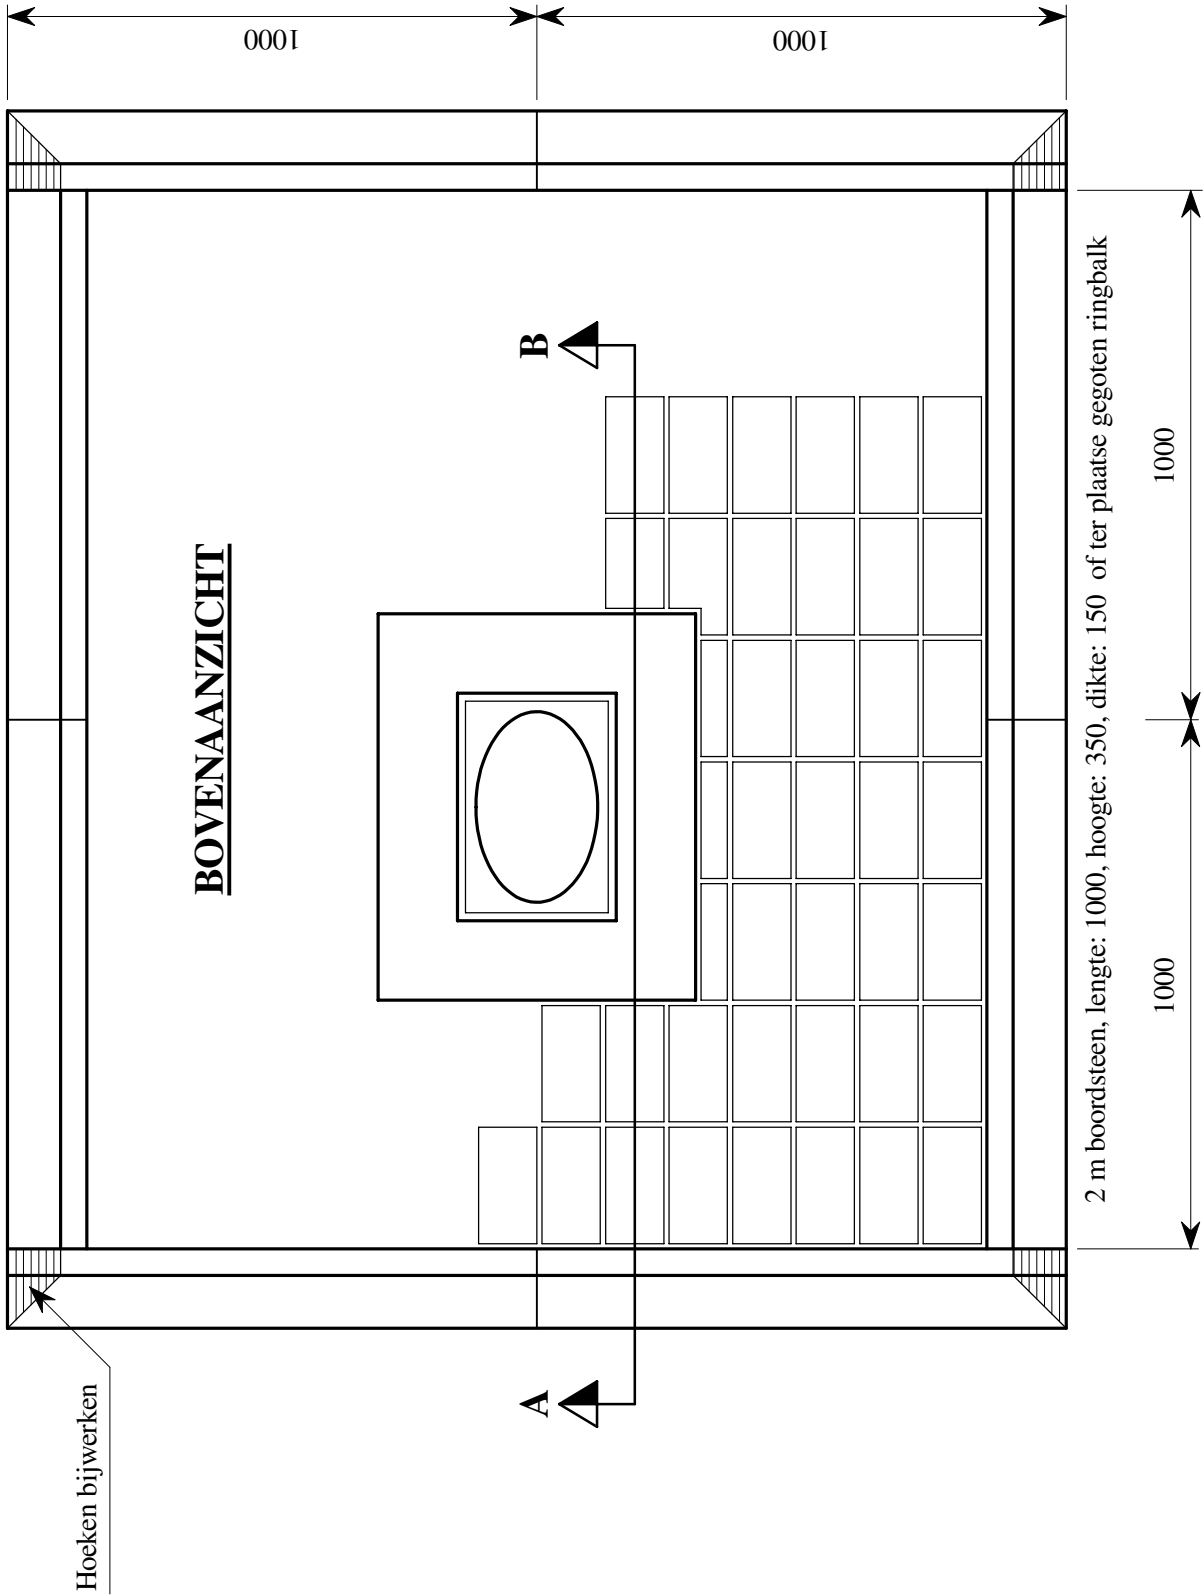

OPMERKING: De minimale oppervlakte van de omlijstingen bij distributie zal 1 m² en bij toevoer 4 m² zijn.

-2- Omlijstingen met straatstenen

SNEDE A - B

